


2011 11
 2 376
 , 2 2 가
 4
 87.8%
 , ,
 , 가
 97% 가
 가
 가

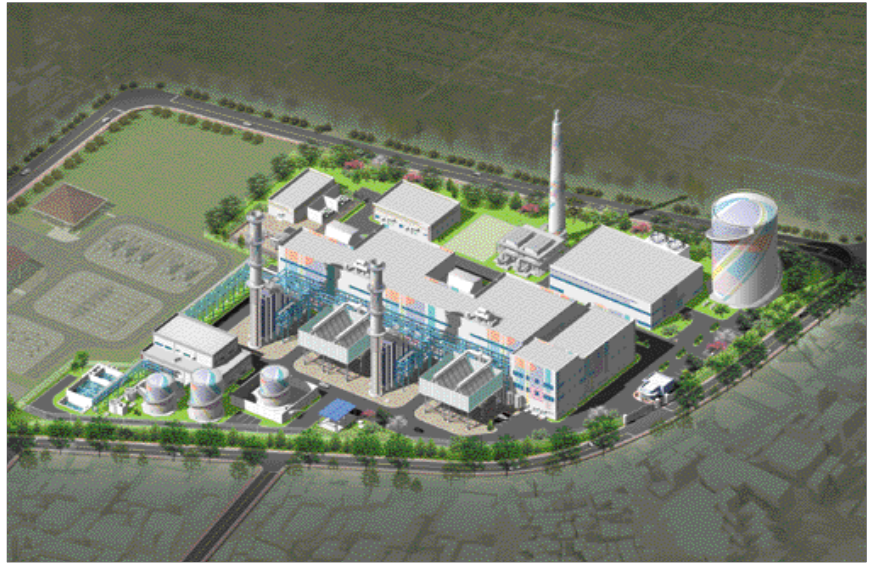

가

(DCS)

()

“

가가 ”



“ , , 가 가
 가 가 . ”
 31 “
 ”
 가
 가

가 LNG
 가 LNG
 가 (1,000)
 가
 가 (500)

.가
 , 1 가
 가
 , , , 가

1978
 가

10
 1.2 ,

“ 1,000 가
 가



.가
(initial firing)

가

가

가

LNG

가

가

Main Stack.



LNG 가
가

가

(100MW)

,가 가
.가

가

가

가

9

가

2 8,000 , 8

6,000

100.3MW

가

1,000m 가

가

5

가

48%

84%

가

가

가

가

가